

# COVID-19 pandemie: Controles t.b.v. een Veilig Opstartproces

Risk Bulletin

Aangezien vele bedrijfslocaties gedurende een significante periode gesloten zijn geweest vanwege de COVID-19 pandemie, is het verstandig om een aantal controles uit te voeren ten bate van een veilig opstartproces.

Het volgende is “best-practice” advies ter assistentie van ondernemingen die binnenkort zullen heropenen. Ze hebben betrekking op het in stand brengen en houden van de beveiliging van materiele zaken (gebouwen, inventaris en goederen).

**Dit geldt wanneer niet in strijd met het huidige advies van de overheid.**

# Algemene controles

- Voer volledige brand- en machineveiligheidsinspecties uit en zorg voor goede orde en netheid.
- Voer minimaal een visuele inspectie uit van de elektrische laagspanningsinstallaties, ter controle van goede functionaliteit en voldoende vrije ruimte tot brandbare materialen.
- Met betrekking tot sprinklerbeveiligde locaties, voer alle benodigde pre-start-up controles uit ten bate van goede functionaliteit en doelmatigheid van de sprinkler, inclusief:
  - o De controller van de sprinklerpomp is in de “automatische” stand.
  - o Het brandalarmpaneel is operationeel, inclusief de reservebatterijen.
  - o Het niveau van het electrolyt in de accu’s is voldoende (dieselpomp).
  - o Het brandstofniveau is voldoende (dieselpomp).
  - o Het koelsysteem is operationeel (dieselpomp).
  - o De sprinklerkleppen en –afsluiters staan in de juiste stand.



# Opstarten van installaties

Ten bate van een veilige opstart van installaties:

- Monitor de installaties continu tijdens het opstarten.
- Verwijder stofophoping van de installaties en andere oppervlakken die zou kunnen leiden tot oververhitting of brand.
- Controleer vloeistofniveaus, zoals die van smeerolie en koelwater.
- Zorg dat beveiligingsystemen operationeel zijn, inclusief interlocks die systemen uitschakelen bij een laag olie- of koelwaterniveau.
- Zorg dat brandbare materialen, die als onderdeel van de sluiting nabij installaties zijn geplaatst, weer worden verwijderd.
- Zorg dat kritische afsluiters, inclusief drains en aftapkranen, weer in de correcte stand worden gezet als onderdeel van een veilig opstartproces.
- Verwijder blindflenzen die specifiek voor de sluiting waren geïnstalleerd, als onderdeel van een veilig opstartproces.



# Beheersen van voorraad en opslag

- Zorg dat de tijdelijke opslag van goederen of voertuigen, als onderdeel van de sluiting, veilig wordt verwijderd of verplaatst naar locaties waar zij geen verhoogd brandrisico oplevert.
- Zorg dat nieuwe werknemers direct na het opstartproces adequate training ontvangen en bekend zijn met de relevante noodprocedures.
- Beheers de voorraadmutaties tijdens de overgang van sluiting naar volledige productie en documenteer dit volledig.
- Zorg dat de inbraakbeveiliging volledig is hersteld indien die, als onderdeel van de sluiting, naar een lager niveau was afgezwakt.
- Zorg dat het voorraadniveau van materialen ter preventie van de verspreiding van COVID-19, zoals desinfecterende handgel en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) adequaat worden opgeslagen met betrekking tot brandveiligheid.
- Zorg dat de juiste grondstoffen, consumables en onderdelen voldoende op voorraad zijn voor een veilig opstartproces en correcte bedrijfsvoering. Indien alternatieve leveranciers voor non-generieke goederen nodig zijn door langdurige bedrijfsonderbreking bij de gebruikelijke leveranciers, dienen zij te worden onderworpen aan een volledige risicoinventarisatie en –evaluatie.


## Nuttige links:



[Fire Safety Inspections](#)



[Security Risk Control](#)

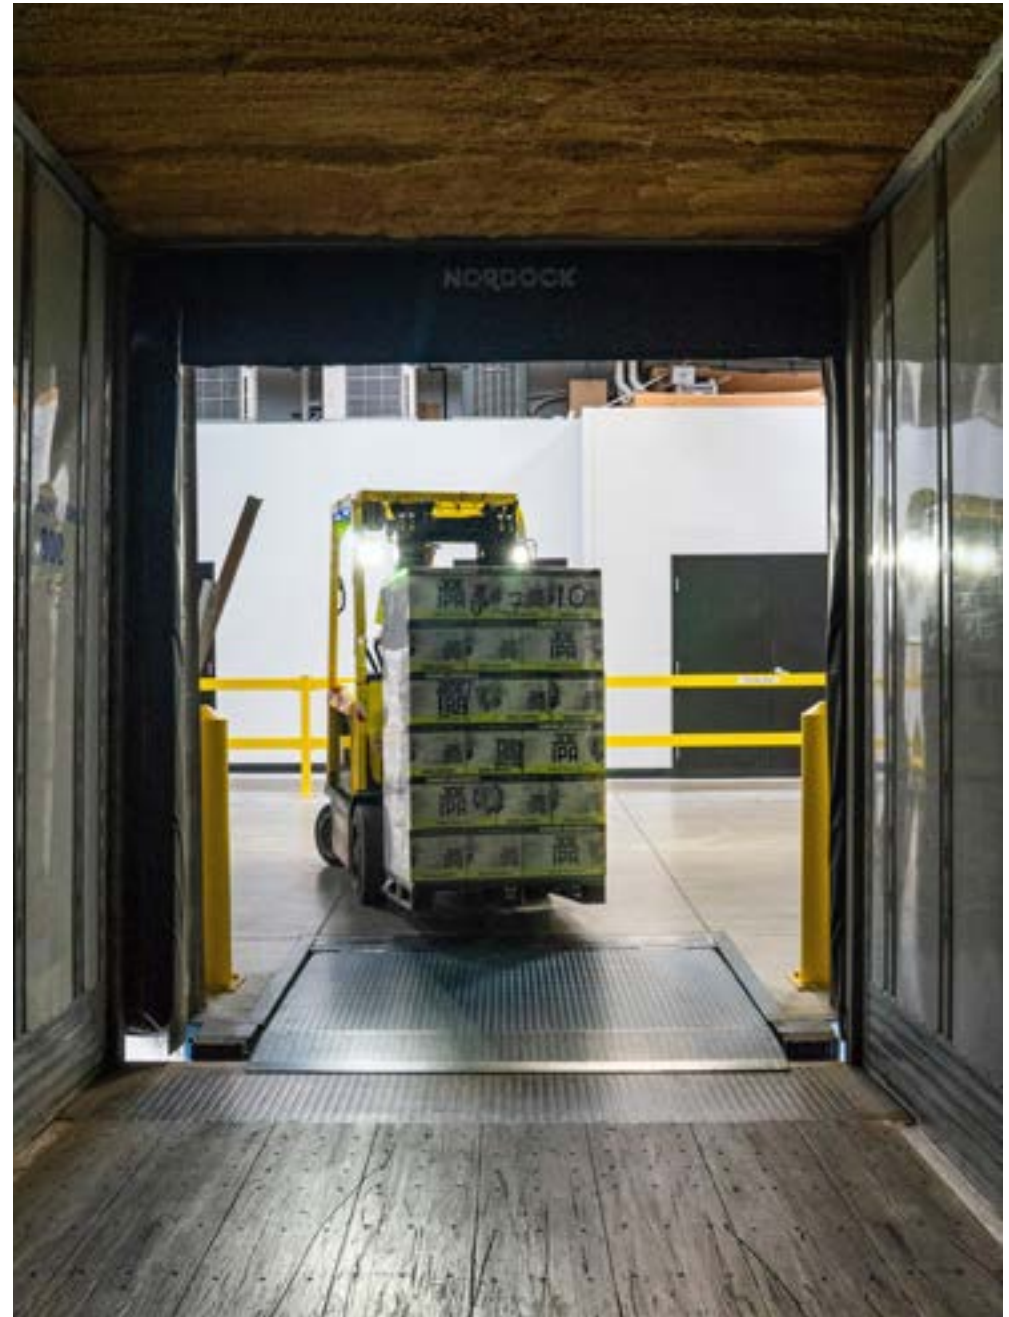

RSA Risk Consulting is beschikbaar voor schadepreventie-advies in deze onzekere tijd. Voor aanvullende technische vragen en vragen over risicomanagement, neem dan contact op met onderstaande of uw gebruikelijke risicomanagement adviseur.

Voor informatie aangaande specifieke verzekeringskwesties, neem contact op met uw tussenpersoon.

**Rolf Verlaan**

rolf.verlaan@eu.rsagroup.com

Dit document wordt slechts ter informatie aangeboden aan klanten en maakt geen deel uit van welke verzekeringspolis dan ook, mocht die bestaan tussen klant en RSA. De gegeven informatie zet slechts algemene richtlijnen uit en de gebruiker dient dit niet te hanteren als specifiek advies. RSA kan niet garanderen dat alle gevaren en blootstellingen in relatie tot het in dit document besproken onderwerp zijn afgedekt. Daarom accepteert RSA geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van dit Risk Control Bulletin of aansprakelijkheid door de juistheid van door derden aangeleverde gegevens of de gevolgen of afhankelijkheid daarvan.